



Istituto Tecnico Industriale Statale "Q. Sella"

13900 BIELLA

Via Fratelli ROSSELLI, 2
Cod. Fiscale 81024080020
Part. IVA 01319060024

LABORATORIO DI ANALISI E CONTROLLO QUALITÀ

CITTÀ DEGLI STUDI

13900 Biella

C/so Giuseppe PELLA, 4 - Tel. 015 / 40.40.40
Fax 015 / 40.16.33

Protocollo N. 1119 Pos 20 del 07/07/2010

Rapporto di prova N. 2201 del 13/07/2010

Determinazione N. - del - di Comuni Riuniti S.p.A.

ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI LENTA

Controllo di verifica				
Luogo di prelievo: - Municipio, servizi igienici				
Data:07/07/2010			Ora:12:30 am	
Data inizio analisi: 07/07/2010			Data fine analisi:12/07/2010	
Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
APAT IRSA-CNR Metodo 2060 - Manuale 29/2003	pH	7.19	≥ 6.5 ≤ 9.5	
APAT IRSA-CNR Metodo 2030 - Manuale 29/2003	Conducibilità	199	$\leq 2500 \mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C	
Norma Interna AQ 2 : 2005	Cloro residuo libero	Inferiore a 0.1	Valore consigliato:0.2mg/l	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Fluoruri	Inferiore a 0.1	$< 1.5 \text{mg/l F}^-$	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Cloruri	1.14	$< 250 \text{mg/l Cl}^-$	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Nitrati	0.42	$< 50 \text{mg/l NO}_3^-$	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Nitriti	Inferiore a 0.1	$< 0.5 \text{mg/l NO}_2^-$	

Biella, 13/7/2010



Il Biologo Analista
Prof. Giovanni Ariemma

Giovanni Ariemma



Il Chimico Analista
Prof. Ermanno Marchesi

Ermanno Marchesi

Pagina 1/4

Il Preside

U. Zappalà


Continua rapporto di prova N. 2201 del 13/07/2010

Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Fosfati	Inferiore a 0.5	<6.7mg/l PO_4^{--}	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Solfati	2.72	<250mg/l SO_4^{--}	
UNI EN ISO 11885:2009	Alluminio	Inferiore a 5	<200µg/l Al.	
UNI EN ISO 11885:2009	Arsenico	Inferiore a 5	<10µg/l As	
UNI EN ISO 11885:2009	Cadmio	Inferiore a 1	<5µg/l Cd	
UNI EN ISO 11885:2009	Cobalto	Inferiore a 5	Valori limite non determinati (µg/l Co)	
UNI EN ISO 11885:2009	Cromo	Inferiore a 5	<50µg/l Cr	
UNI EN ISO 11885:2009	Rame	Inferiore a 5	<1000µg/l Cu	
UNI EN ISO 11885:2009	Ferro	Inferiore a 5	<200µg/l Fe	
UNI EN ISO 11885:2009	Manganese	Inferiore a 5	<50µg/l Mn	
UNI EN ISO 11885:2009	Nichel	Inferiore a 5	<20µg/l Ni	

Biella, 13/7/2010




Il Biologo Analista
Prof. Giovanni Ariemma

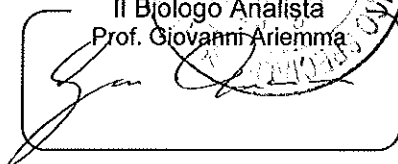




Il Chimico Analista
Prof. Ermanno Marchesi

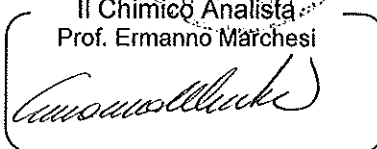

Pagina 2/4

Il Preside

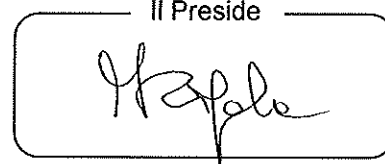

Continua rapporto di prova N. 2201 del 13/07/2010

Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
UNI EN ISO 11885:2009	Piombo	Inferiore a 5	<25µg/l Pb	
UNI EN ISO 11885:2009	Zinco	10.64	<3000µg/l Zn	
APAT IRSA - CNR Metodo 3030 - Manuale 29/2003	Litio	Inferiore a 0.1	Valori limite non determinati (mg/l Li)	
APAT IRSA - CNR Metodo 3030 - Manuale 29/2003	Sodio	7.59	<200mg/l Na	
APAT IRSA - CNR Metodo 3030 - Manuale 29/2003	Ammonio	Inferiore a 0.1	<0.5mg/l NH ₄ ⁺	
APAT IRSA-CNR Metodo 3030 - Manuale 29/2003	Polassio	1.25	Valori limite non determinati (mg/l K)	
APAT IRSA-CNR Metodo 3030 - Manuale 29/2003	Magnesio	6.62	<50mg/L Mg	
APAT IRSA-CNR Metodo 3030 - Manuale 29/2003	Calcio	38.97	Valori limite non determinati (mg/l Ca)	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	0	0 U.F.C./100ml	
UNI EN ISO 7899-2:2003	Enterococchi	0	0 U.F.C./100 ml	

Biella, 13/7/2010



Il Biologo Analista
Prof. Giovanni Ariemma



Il Chimico Analista
Prof. Ermanno Marchesi

Pagina 3/4

Il Preside

Continua rapporto di prova N. 2201 del 13/07/2010

Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 22 ° C	32	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 37 ° C	0	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	

Note: U.F.C. =Unità formanti Colonie;tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs. 31/2001 e successive m.m. i.l. ad eccezione di quelli evidenziati con * che fanno riferimento al D.P.R. 236/88.

Biella, 13/7/2021

Pagina 4/4

Il Biologo Analista

Prof. Giovanni Argenziano

Químico-Analista

Prof. Emanoel Marchesi

Il Preside